


PNZ-CBTA 4X1600A (INT.C/C) 4S. BTVC-400 NH-2 Ref: 303005 CUADROS B.T. PARA C.T. ABONADO

DESCRIPCIÓN

- Cuadro de baja tensión para centro de transformación de ABONADO.
- CBTA de envoltorio de poliéster con grado de aislamiento eléctrico clase II.
- Salidas tripolares tipo BTVC para intensidades no superiores a 400A (NH-2)
- Interruptor corte en carga 1600A IV polos.

Acometida	<i>Superior</i>
Intensidad nominal	<i>1600 A</i>
Tensión máx. admisible	<i>400V</i>
Instalación	<i>Interior</i>
Envoltorio	<i>Tipo UNESA (material aislante clase II)</i>
Maniobra general	<i>Interruptor de corte en carga 3F+N</i>
Tipo de salidas	<i>Bases tripolares NH-2 BTVC</i>
Opciones	<i>Toma de corriente. Caja de Comunicaciones. Entrada para grupo electrógeno. Motorización.</i>
Acometida	<i>4 cables x fase 240mm²</i>
Salidas	<i>4 salidas tipo BTVC NH-2 400A</i>

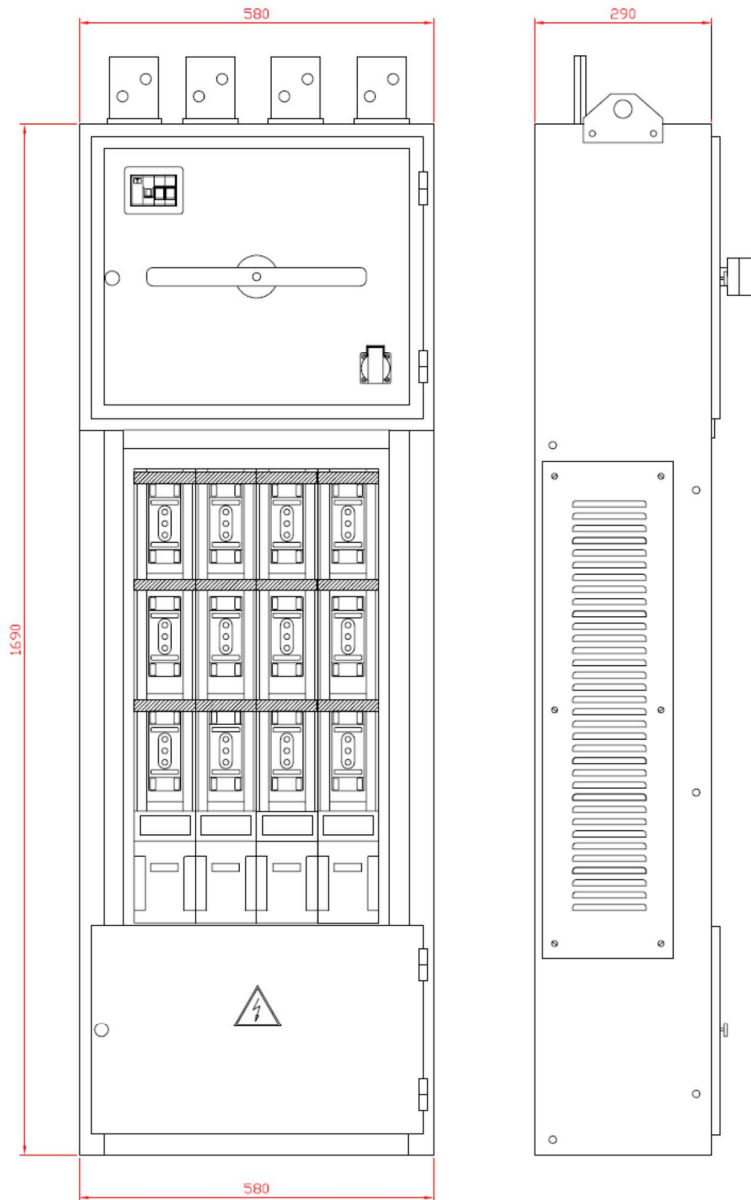

	Fecha	Nombre	FIRMADO	Material	
Dibujado	05-06-14	E.VELAZQUEZ		s/e	
Comprob.	05-06-14	F.RAMIREZ		Acabado	
Id.s.normas	s/e	s/e		s/e	
Escala s/e	Descripción			Número Plano	
Revisión 0	PNZ-CUADRO ACOMETIDA BT SALIDA			14.0423-A	
	4 BTVC-400A+INT C/C 4x1600A			Sustituye a s/e	
	REF PNZ : 303005			Sustituido por s/e	